



# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2016081801000238

认证委托人: 北京核中警消防技术有限责任公司

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生产者: 北京核中警消防技术有限责任公司(H000012)

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生产企业: 北京核中警消防技术有限责任公司

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

产品名称: 消防控制室图形显示装置

认证单元: HJ180

内含: HJ180(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-15: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB 16806-2006

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-15: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-09

发(换)证日期: 2019年08月09日 有效期至: 2024年08月08日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

No:Dz201511774



2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



检测  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

认证委托人：北京核中警消防技术有限责任公司

产品型号名称：HJ180 型消防控制室图形显示装置

检验类别：型式试验



国家消防电子产品质量监督检验中心

# 国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201511774

共 11 页 第 1 页

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 产品名称             | 消防控制室图形显示装置                                                                                                                                                                                                                                                                    | 型 号   | HJ180            |
| 认证委托人            | 北京核中警消防技术有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                | 检验类别  | 型式试验             |
| 生产者              | 北京核中警消防技术有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                | 生产日期  | 2015 年 10 月      |
| 生产企业             | 北京核中警消防技术有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                | 抽 样 者 | /                |
| 抽样基数             | /                                                                                                                                                                                                                                                                              | 抽样地点  | /                |
| 样品数量             | 1 台                                                                                                                                                                                                                                                                            | 抽样日期  | /                |
| 样品状态             | 完好                                                                                                                                                                                                                                                                             | 受理日期  | 2015 年 11 月 13 日 |
| 检验依据             | GB 16806-2006《消防联动控制系统》<br>CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》<br>CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》                                                                                                                                                                  |       |                  |
| 检验项目             | 全项                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                  |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>经检验, 所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: center;">  <p>检验专用章</p> </div> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 1 月 6 日</p> |       |                  |
| 备<br>注           | 报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                  |

批准: 王毅

审核: 孙毅

编制: 王毅

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

№: Dz201511774

共 11 页 第 2 页

|       |                         |     |              |
|-------|-------------------------|-----|--------------|
| 认证委托人 | 北京核中警消防技术有限责任公司         |     |              |
| 通信地址  | 北京市朝阳区十八里店乡十八里店村 2011 号 |     |              |
| 联系电话  | 010-87303055            | 传 真 | 010-87303198 |

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz201511774

共 11 页 第 3 页

产品内部照片



国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz201511774

共 11 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消防控制室图形显示装置
- 2) 型号: HJ180
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 北京核中警消防技术有限责任公司
- 5) 生产企业: 北京核中警消防技术有限责任公司
- 6) 生产地址: 北京市朝阳区十八里店乡十八里店村 2011 号
- 7) 主要技术参数: 工作电压 AC220V/50Hz
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 1245mm×545mm×1090mm;
- 2) 外壳材质为金属;
- 3) 采用 17 英寸液晶显示器显示信息;
- 4) 采用总线 (CAN) 与火灾报警控制器 (联动型) 进行通信;
- 5) 采用总线 (RS485) 与监控中心进行通信;
- 6) 与以下产品配接工作:

北京核中警消防技术有限责任公司生产的 JB-QT-HJ9100 型火灾报警控制器 (联动型)。

一致性检查结论: 符合

# 国家消防电子产品质量监督检验中心

## 检验报告

### 检验结果汇总表

生产企业：北京核中警消防技术有限责任公司

No: Dz201511774

产品型号：HJ180

共 11 页 第 5 页

| 序号 | 检 验 项 目              | GB 16806-2006<br>标准条款号 | 检 验 结 果  | 结 论 | 备 注 |
|----|----------------------|------------------------|----------|-----|-----|
| 1  | 试验前检查                | 5.1.5                  | 满足标准要求。  | 合 格 | /   |
| 2  | 基本功能试验               | 5.9                    | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 3  | 状态显示试验               | 5.9                    | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 4  | 通讯故障报警功能试验           | 5.9                    | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 5  | 信息记录功能试验             | 5.9                    | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 6  | 信息传输功能试验             | 5.9                    | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 7  | 射频电磁场辐射抗扰度试验         | 5.16                   | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 8  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验      | 5.17                   | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 9  | 静电放电抗扰度试验            | 5.18                   | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 10 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验        | 5.19                   | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 11 | 浪涌（冲击）抗扰度试验          | 5.20                   | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 12 | 电源瞬变试验               | 5.21                   | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 13 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | 5.22                   | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告  
检验结果汇总表

生产企业：北京核中警消防技术有限责任公司  
产品型号：HJ180

No: Dz 201511774  
共 11 页 第 6 页

| 序号    | 检 验 项 目      | GB 16806-2006<br>标准条款号 | 检 验 结 果  | 结 论 | 备 注 |
|-------|--------------|------------------------|----------|-----|-----|
| 14    | 低温（运行）试验     | 5.23                   | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 15    | 恒定湿热（运行）试验   | 5.24                   | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 16    | 振动（正弦）（运行）试验 | 5.26                   | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 以下空白。 |              |                        |          |     |     |

# 国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201511774


共 11 页 第 7 页

射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 3 米法半电波暗室
- 2) 仪器设备

| 设备名称  | 设备型号      | 校准状态 |
|-------|-----------|------|
| 信号发生器 | N5181A    | 合格   |
| 功率放大器 | CBA1G-250 | 合格   |
| 组合天线  | AM9144    | 合格   |
| 转台控制器 | CO 2000   | 合格   |

- 3) 受试设备连接图

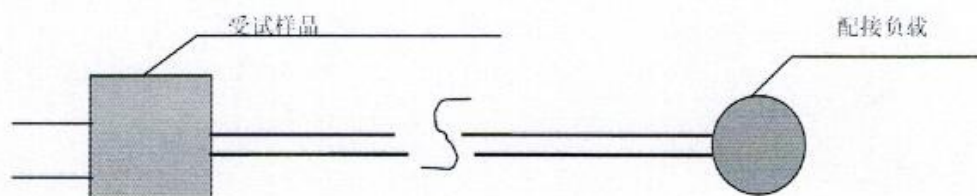

- 4) 试验布置示意图

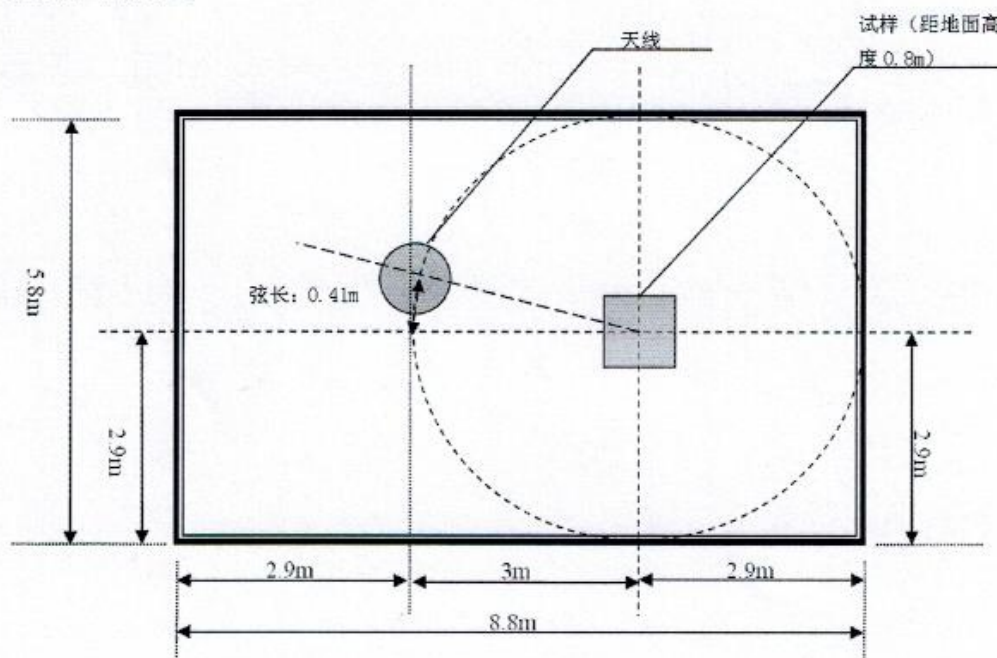

# 国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201511774


共 11 页 第 8 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 电磁屏蔽室
- 2) 仪器设备

| 设备名称   | 设备型号     | 校准状态 |
|--------|----------|------|
| 信号发生器  | 2023B    | 合格   |
| 功率放大器  | CBA9450  | 合格   |
| 电磁注入钳  | KEMZ801  | 合格   |
| 耦合去耦网络 | CDN M016 | 合格   |

- 3) 受试设备连接图

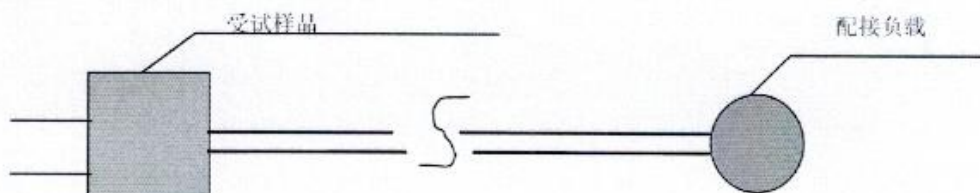

- 4) 试验布置示意图

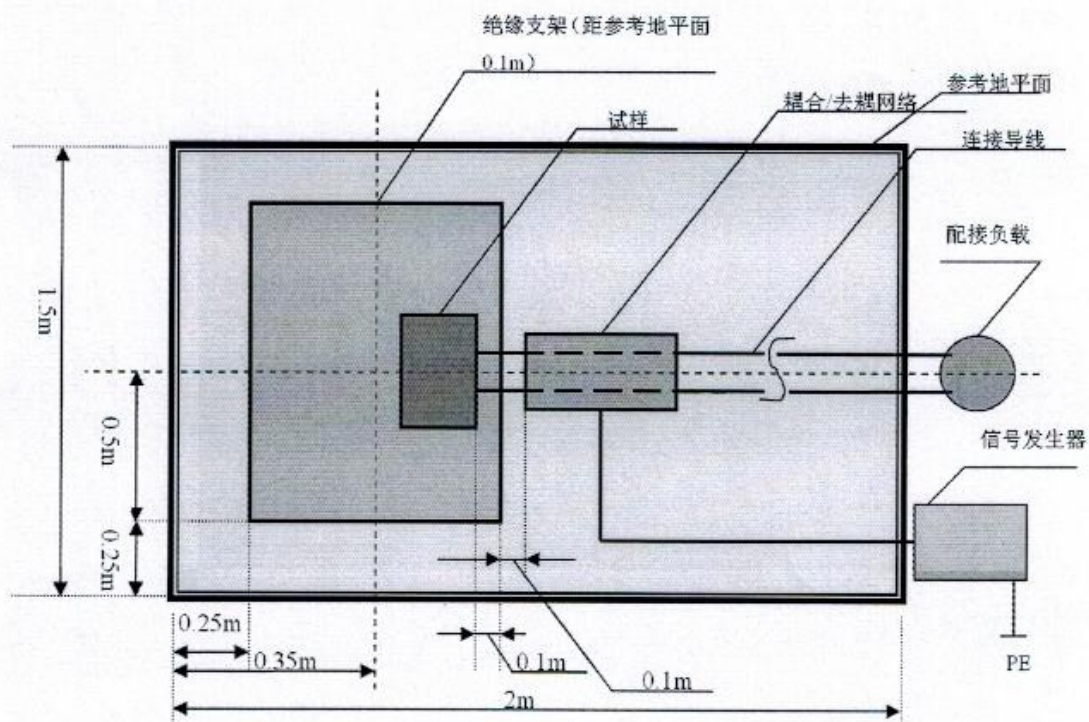

# 国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201511774


共 11 页 第 9 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备

| 设备名称    | 设备型号   | 校准状态 |
|---------|--------|------|
| 静电放电发生器 | NSG435 | 合格   |

- 3) 受试设备连接图

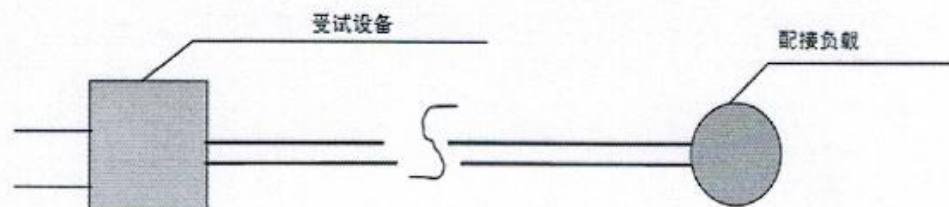

- 4) 试验布置示意图

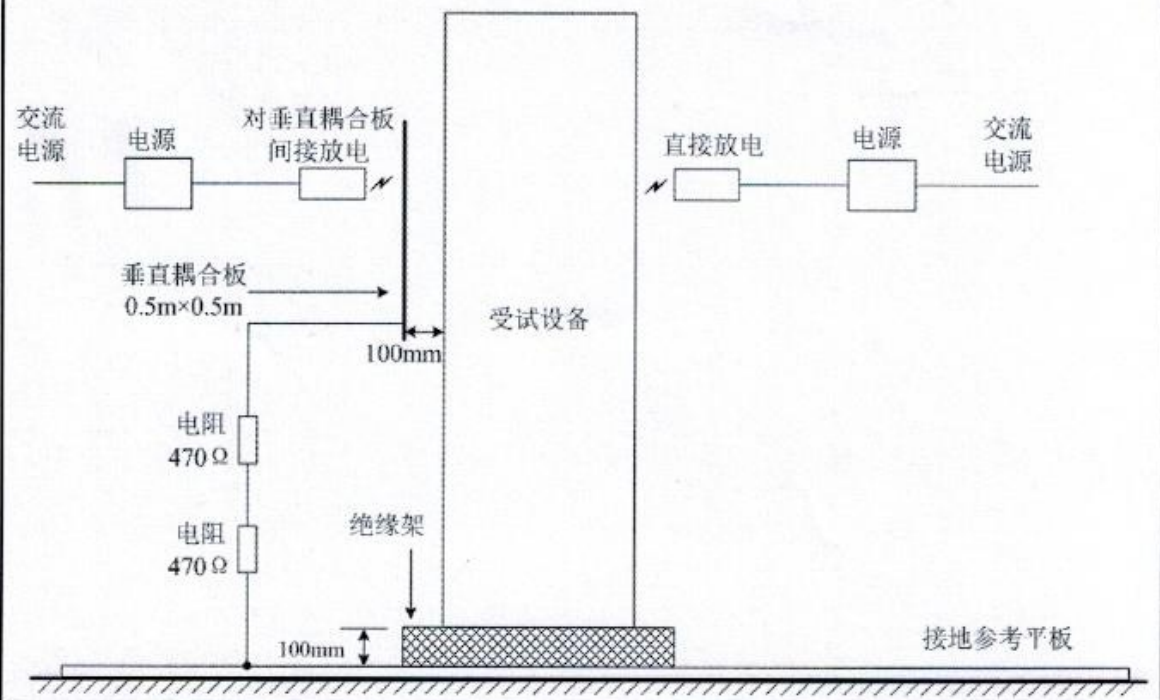

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz201511774

共 11 页 第 10 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备

| 设备名称      | 设备型号    | 校准状态 |
|-----------|---------|------|
| 三相电瞬变试验装置 | NSG3060 | 合格   |

3) 受试设备连接图

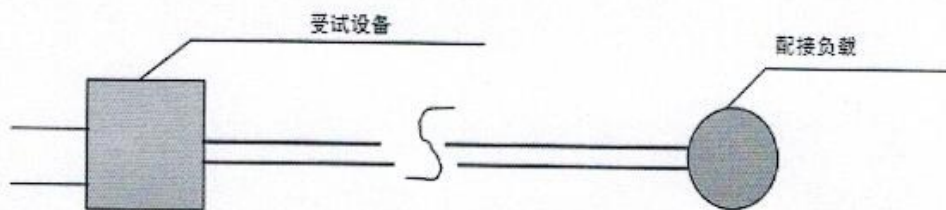

4) 试验布置示意图

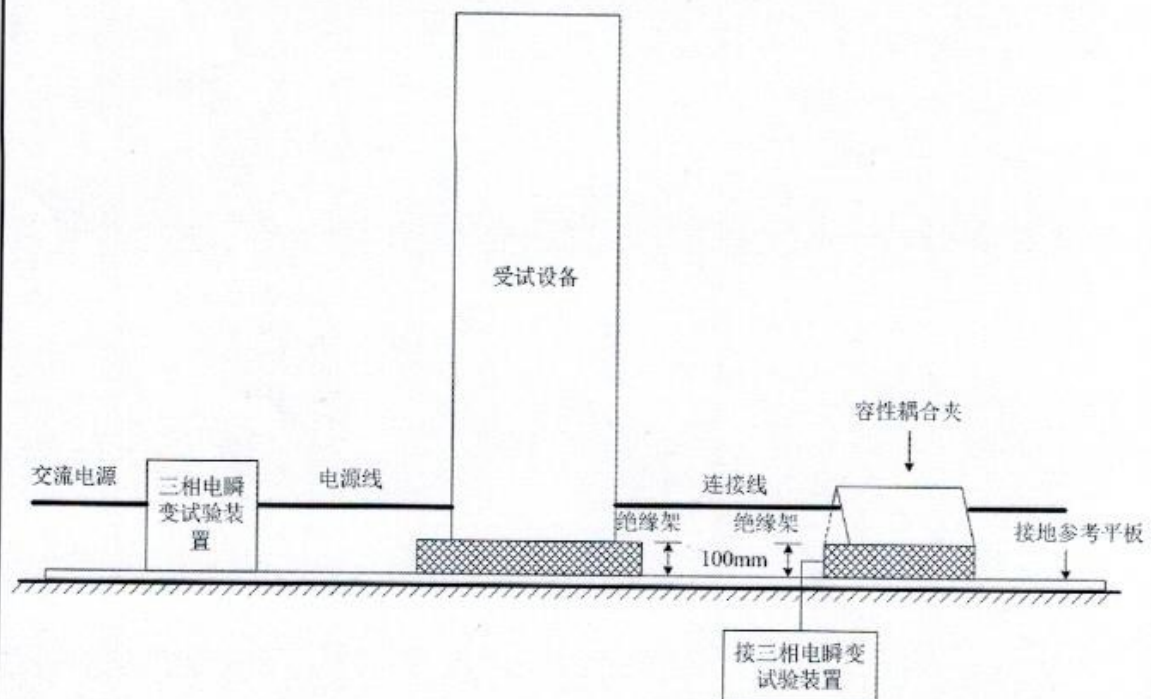

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz201511774

共 11 页 第 11 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备

| 设备名称  | 设备型号           | 校准状态 |
|-------|----------------|------|
| 浪涌发生器 | NSG2050/CDN117 | 合格   |

3) 受试设备连接图

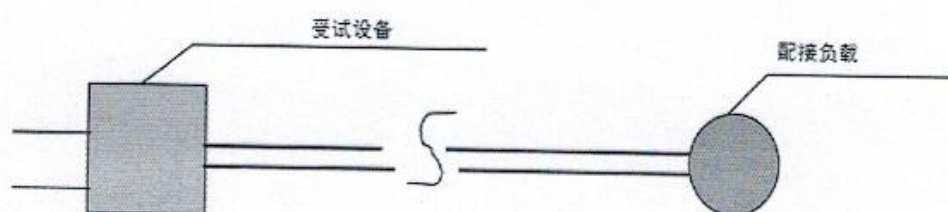

4) 试验布置示意图

