



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2018081801001293

认证委托人: 北京核中警消防技术有限责任公司

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生产者: 北京核中警消防技术有限责任公司(H000012)

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生产企业: 北京核中警消防技术有限责任公司

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

产品名称: 火灾显示盘

认证单元: HJ2000XA

内含: HJ2000XA(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2014

产品认证实施细则: CCCF-HZBJ-01

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 + 获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产品标准: GB 17429-2011

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2013-06-19

发(换)证日期: 2018年08月09日 有效期至: 2023年06月26日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)

公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0209486

No Dz201202719



2011000170Z



(2011)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 北京核中警消防技术有限责任公司

产品型号名称 HJ2000XA 型火灾显示盘

检 验 类 别 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201202719

共 6 页 第 1 页

产品名称	火灾显示盘	型 号	HJ2000XA		
申请单位	北京核中警消防技术有限责任公司	检验类别	型式试验		
制 造 商	北京核中警消防技术有限责任公司	生产日期	2012 年 6 月		
生产企业	北京核中警消防技术有限责任公司	到样日期	2012 年 11 月 13 日		
样品数量	2 台	检验日期	自 2012 年 11 月 15 日 至 2012 年 12 月 17 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17429-2011				
检验项目	全项				
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB 17429-2011《火灾显示盘》的要求，对北京核中警消防技术有限责任公司生产的 HJ2000XA 型火灾显示盘样品进行了型式试验。 HJ2000XA 型火灾显示盘样品满足 GB 17429-2011《火灾显示盘》的要求，经检验合格。 以下空白。				
备 注	(检验专用章) 签发日期: 二〇一二年十二月二十一日				

批准:

刘兴华

审核:

王学来

编制:

夏 2

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

NoDz201202719

共6页 第2页

申请单位	北京核中警消防技术有限责任公司				
通信地址	北京市朝阳区十八里店乡十八里店村 2011 号				
联系电话	010-87303866	传 真	010-87303198	邮政编码	100023

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201202719

共 6 页 第 3 页

产品铭牌内容:

1. 产品名称: 火灾显示盘
2. 型号: HJ2000XA
3. 执行标准号: GB 17429-2011
4. 制造商名称: 北京核中警消防技术有限责任公司
5. 产地: 北京市
6. 软件版本号: V1.0
7. 主要技术参数: 额定工作电压为 DC24V
8. 产品制造日期和产品编号。

产品特性描述:

1. 外形尺寸: 250mm×165mm×45mm;
2. 外壳材质: 金属
3. 供电方式: 由火灾报警控制器(联动型)的直流 24V 供电;
4. 通过总线与火灾报警控制器(联动型)连接;
5. 具有故障显示功能;
6. 具有监管报警显示功能;
7. 与以下产品配接工作: 北京核中警消防技术有限责任公司生产的 JB-QB-HJ500A 型火灾报警控制器(联动型)。

产品关键件描述:

显示器件

型号: MS12232F

生产厂: 北京思普瑞特科技发展有限公司

火灾显示盘检验结果汇总表

申请单位：北京核中警消防技术有限责任公司

№：Dz201202719

产品型号：HJ2000XA

共 6 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.5	满足标准要求。	合 格	
2	基本功能试验	4.2	功 能 正 常。	合 格	
3	绝缘电阻试验	4.3	大于 500M Ω 。	合格	
4	泄漏电流试验	4.4			
5	电气强度试验	4.5			
6	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.6	功 能 正 常。	合 格	
7	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.7	功 能 正 常。	合 格	
8	静电放电抗扰度试验	4.8	功 能 正 常。	合 格	
9	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.9	功 能 正 常。	合 格	
10	浪涌（冲击）抗扰度试验	4.10	功 能 正 常。	合 格	
11	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	4.11			
12	电源瞬变试验	4.12			
13	低温（运行）试验	4.13	功 能 正 常。	合 格	
14	恒定湿热（运行）试验	4.14	功 能 正 常。	合 格	
15	振动（正弦）（运行）试验	4.15	功 能 正 常。	合 格	
16	振动（正弦）（耐久）试验	4.16	功 能 正 常。	合 格	
17	碰撞试验	4.17	功 能 正 常。	合 格	

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№Dz201202719

共 6 页 第 5 页


射频电磁场辐射抗扰度试验测试场地、仪器设备及布置示意图

1、测试场地：3 米法半电波暗室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9413B	合格
组合天线	CBL6140A	合格
转台控制器	CO 2000	合格

3、受试设备连接图：

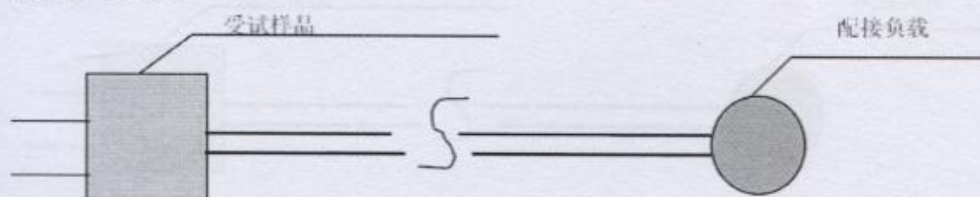

4、试验布置示意图：

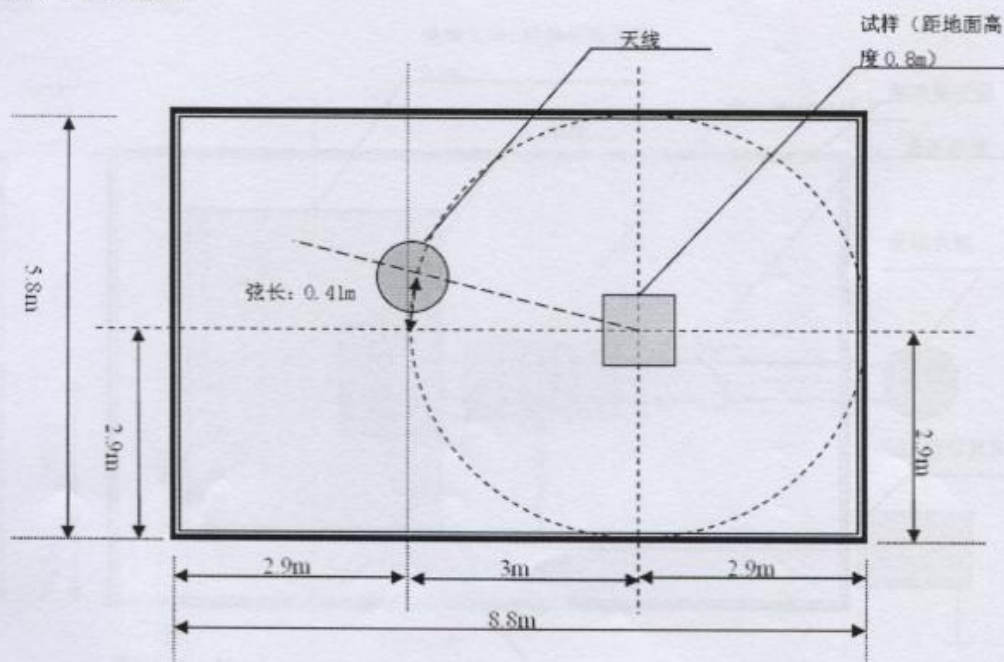

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

NoDz201202719

共 6 页 第 6 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验测试场地、仪器设备及布置示意图

1、测试场地：电磁屏蔽室

2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3、受试设备连接图：

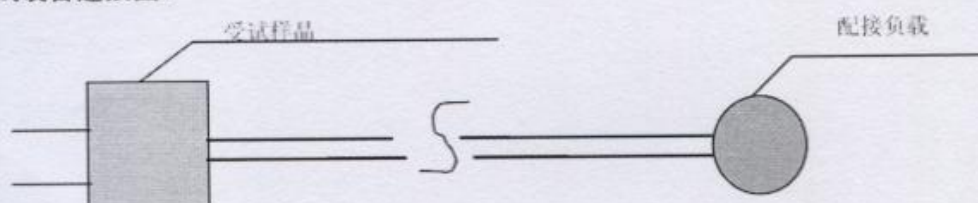

4、试验布置示意图：

