



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2014081801000160

认证委托人: 北京核中警消防技术有限责任公司

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生产者: 北京核中警消防技术有限责任公司(H000012)

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生产企业: 北京核中警消防技术有限责任公司

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

产品名称: 气体灭火控制器

认证单元: JB-QB-HJ600C

内含: JB-QB-HJ600C(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-15: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB 16806-2006

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-15: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-09

发(换)证日期: 2019年08月09日 有效期至: 2024年08月08日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

Nº Dz201306028



2011000170Z



(2011)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 北京核中警消防技术有限责任公司

产品型号名称 JB-QB-HJ600C 型气体灭火控制器

检 验 类 别 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201306028

共 7 页 第 1 页

产品名称	气体灭火控制器	型 号	JB-QB-HJ600C		
申请单位	北京核中警消防技术有限责任公司	检验类别	型式试验		
制 造 商	北京核中警消防技术有限责任公司	生产日期	2013 年 10 月		
生产企业	北京核中警消防技术有限责任公司	到样日期	2013 年 11 月 21 日		
样品数量	2 台	检验日期	自 2013 年 11 月 26 日 至 2013 年 12 月 20 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 16806-2006				
检验项目	全项				
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对北京核中警消防技术有限责任公司生产的 JB-QB-HJ600C 型气体灭火控制器样品进行了型式试验。 JB-QB-HJ600C 型气体灭火控制器样品满足 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，经检验合格。 以下空白。  (检验专用章) 签发日期: 2013 年 12 月 31 日				
备 注					

批准: 刘军华

审核: 王学东

编制: 刘子巍

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

NoDz201306028

共 7 页 第 2 页

申请单位	北京核中警消防技术有限责任公司				
通信地址	北京市朝阳区十八里店乡十八里店村 2011 号				
联系电话	010-87303866	传 真	010-87303198	邮政编码	100023

产 品 照 片




北京核中警消防技术有限责任公司
Beijing HOLYJAN Fire Technology Co., Ltd

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201306028

共 7 页 第 3 页

产品内部照片

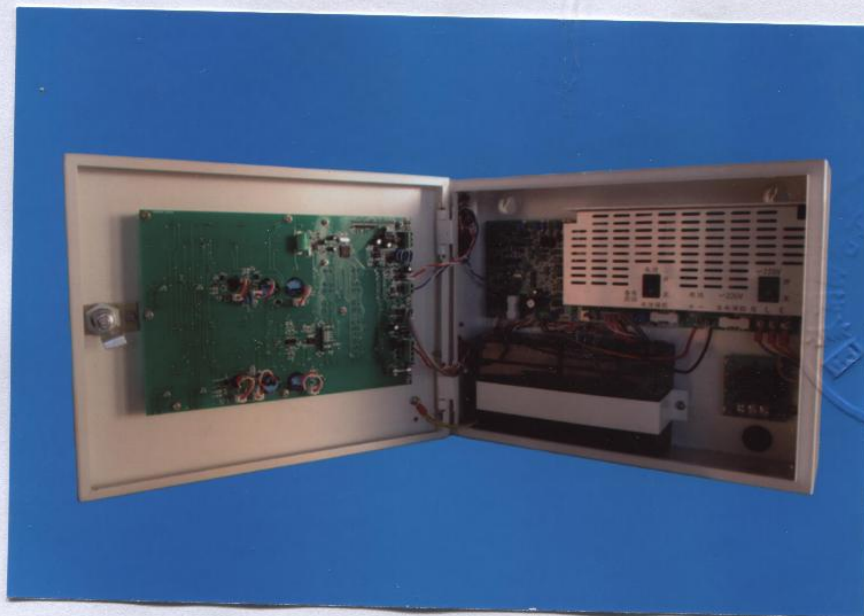

品质
检验

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

N₀Dz201306028

共 7 页 第 4 页

产品铭牌内容:

1. 产品名称: 气体灭火控制器
2. 型号: JB-QB-HJ600C
3. 执行标准号: GB 16806-2006
4. 制造商名称: 北京核中警消防技术有限责任公司
5. 产地: 北京市
6. 产品制造日期和产品编号

产品特性描述:

1. 外形尺寸为 340mm×107mm×266mm;
2. 外壳材质为金属;
3. 配置现场启动和停止按钮;
4. 具有 2 路控制输出;
5. 显示器件为液晶显示器;
6. 采用总线 (RS485) 与火灾报警控制器 (联动型) 进行通信;
7. 与以下产品配接工作: 北京核中警消防技术有限责任公司生产的 JB-QB-HJ500C 型火灾报警控制器 (联动型)、HJ9530B 型火灾声光警报器、HJ2020 型气体释放警报器。

产品关键件描述:

1. 电源
型号: AC2405-01
生产厂: 北京核中警消防技术有限责任公司
2. 电池
型号: FM12-4.5
生产厂: 江苏理士电池有限公司

气体灭火控制器检验结果汇总表

申请单位: 北京核中警消防技术有限责任公司

№: Dz201306028

产品型号: JB-QB-HJ600C

共 7 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5、4.1、4.3.1 7.1、7.2	满足标准要求。	合 格	
2	控制和显示功能试验	5.3.1	功 能 正 常。	合 格	
3	故障报警功能试验	5.3.2	功 能 正 常。	合 格	
4	自检功能试验	5.3.3	功 能 正 常。	合 格	
5	电源功能试验	5.3.4	功 能 正 常。	合 格	
6	绝缘电阻试验	5.13	有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间绝缘电阻值: 334MΩ。 电源接线端子与机壳之间绝缘电阻值: 412MΩ。	合 格	
7	泄漏电流试验	5.14	1#试样总泄漏电流值为 0.407mA。	合 格	
8	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	功 能 正 常。	合 格	
9	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	功 能 正 常。	合 格	
10	静电放电抗扰度试验	5.18	功 能 正 常。	合 格	
11	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	功 能 正 常。	合 格	
12	浪涌(冲击)抗扰度试验	5.20	功 能 正 常。	合 格	
13	电源瞬变试验	5.21	功 能 正 常。	合 格	
14	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	5.22	功 能 正 常。	合 格	
15	低温(运行)试验	5.23	功 能 正 常。	合 格	
16	恒定湿热(运行)试验	5.24	功 能 正 常。	合 格	
17	振动(正弦)(运行)试验	5.26	功 能 正 常。	合 格	
18	碰撞试验	5.28	功 能 正 常。	合 格	

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

N₀Dz201306028

共 7 页 第 6 页


射频电磁场辐射抗扰度试验测试场地、仪器设备及布置示意图

1、测试场地：3 米法半电波暗室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	AM9144	合格
转台控制器	CO 2000	合格

3、受试设备连接图：

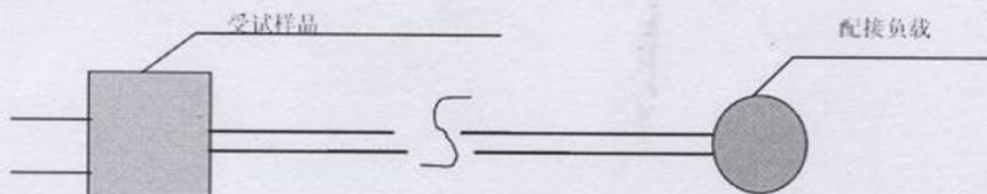

4、试验布置示意图：

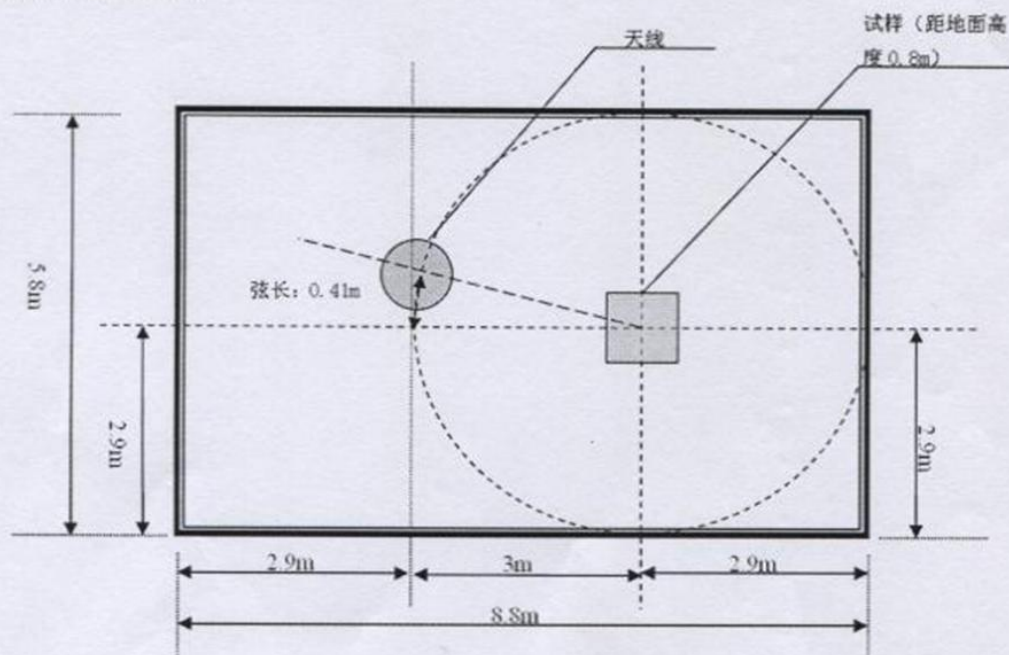

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№Dz201306028


共 7 页 第 7 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验测试场地、仪器设备及布置示意图

- 1、测试场地：电磁屏蔽室
- 2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

- 3、受试设备连接图：

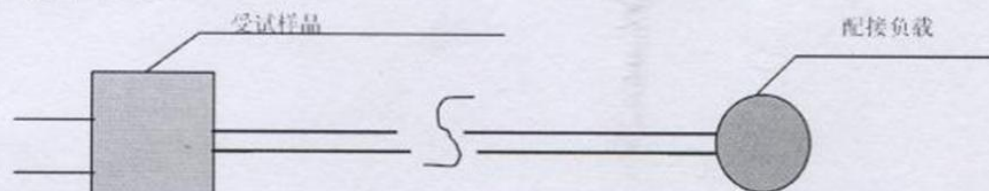

- 4、试验布置示意图：

